

目 次

第 3 編 土 工 事

第 1 章 掘削図

1 管路の標準掘削定規図	168
--------------	-----

第 2 章 掘削復旧図

1 アスファルト舗装	172
2 コンクリート舗装	182
3 インターロッキングブロック	184
4 再生砕石、山砂等の粒度範囲	186

第 3 章 土工

1 切取り法面の勾配に関する規制及び基準	188
2 土留工	190

第 4 章 コンクリート工

1 施工管理	192
2 許容応力度	193
3 鉄筋コンクリート構造細目	195


第3編 土工事

第1章 掘削図

1 管路の標準掘削定規図

(1) 素掘り（オープン掘削）の場合

掘削面の崩壊の恐れがなく、土留め矢板を用いず掘削する場合

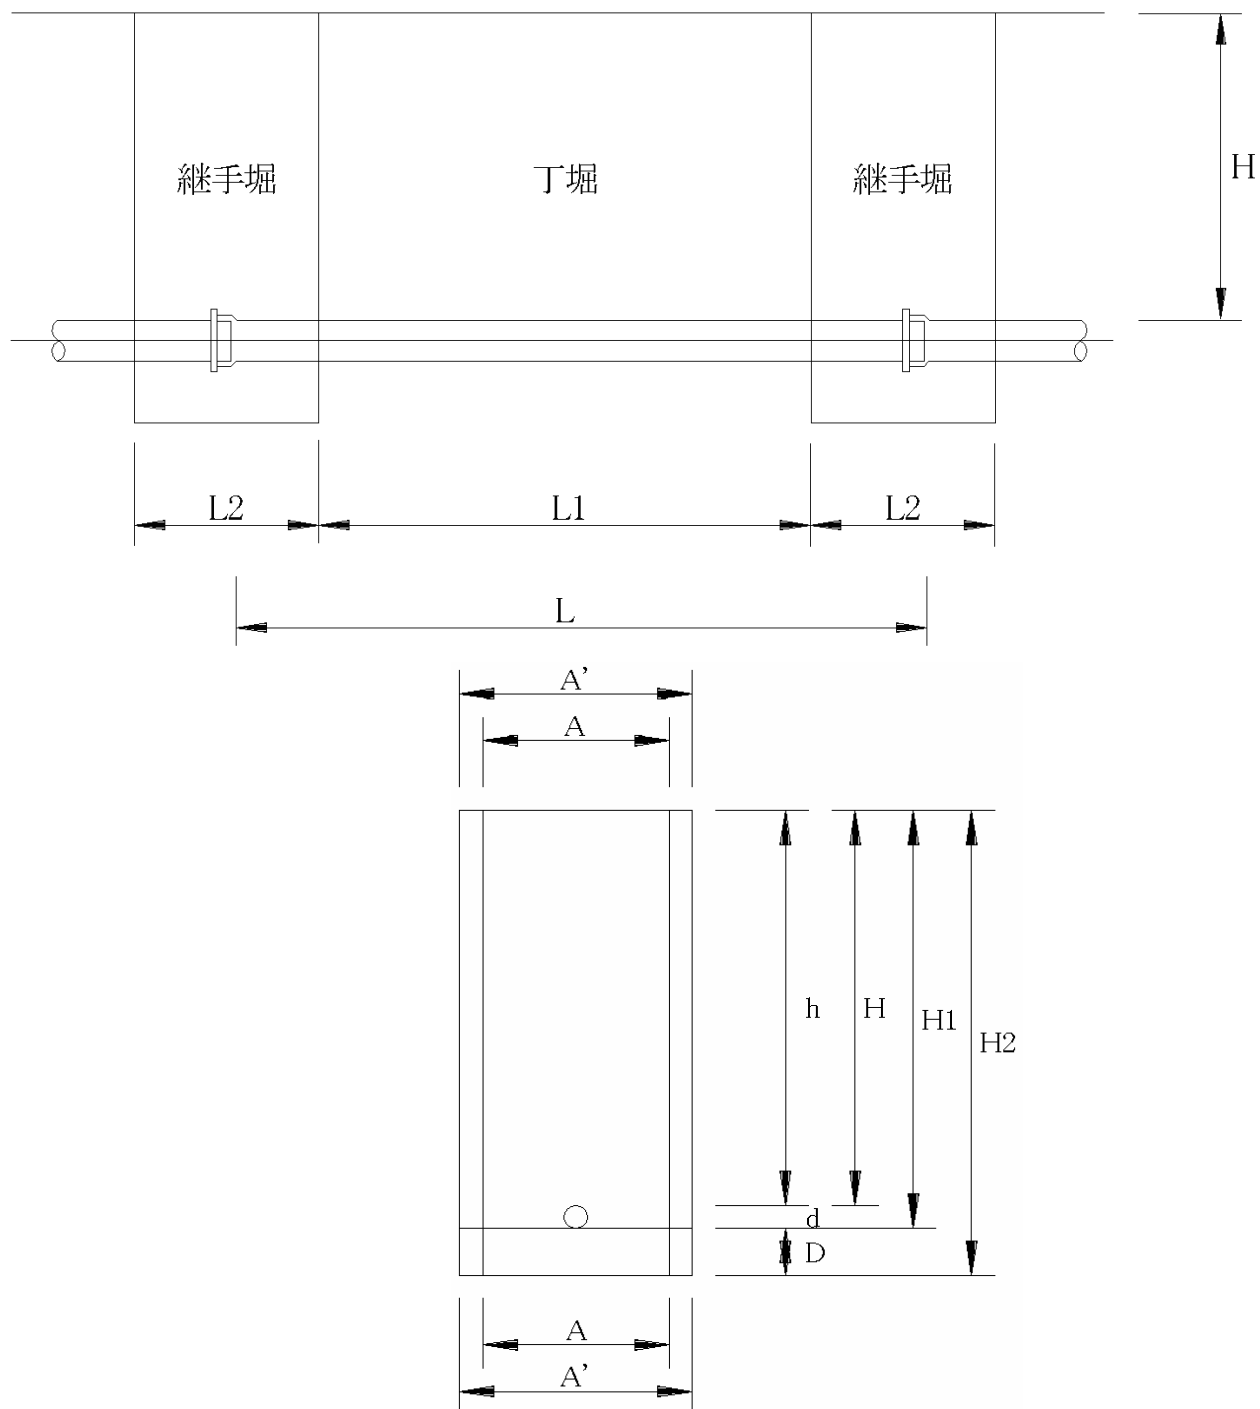


※注記1:HPP 管路の土工については、管底 10cm を余掘りし、サンドクッション(砂基礎)を設ける。

素掘り（オープン掘削）の場合

（単位 mm）

管種・口径	実外径	A	A'	L	L2	D
VWP 50	60	500	600	5000	700	100
VWP 75	89	500	700	5000	700	100
VWP 100	114	600	700	5000	700	100
HPP 50	63	500	—	5000	—	—
HPP 75	90	500	—	5000	—	—
HPP 100	125	500	—	5000	—	—
HPP 150	180	600	—	5000	—	—
HPP 200	250	700	—	5000	—	—
DCIP 75	93	500	700	4000	700	300
DCIP 100	118	600	700	4000	700	300
DCIP 150	169	600	800	5000	700	300
DCIP 200	220	700	800	5000	700	300
DCIP 250	272	700	850	5000	700	300
DCIP 300	323	700	900	6000	700	300
DCIP 350	374	800	1100	6000	700	300
DCIP 400	426	900	1150	6000	700	350

(2) 土留矢板を使用する場合

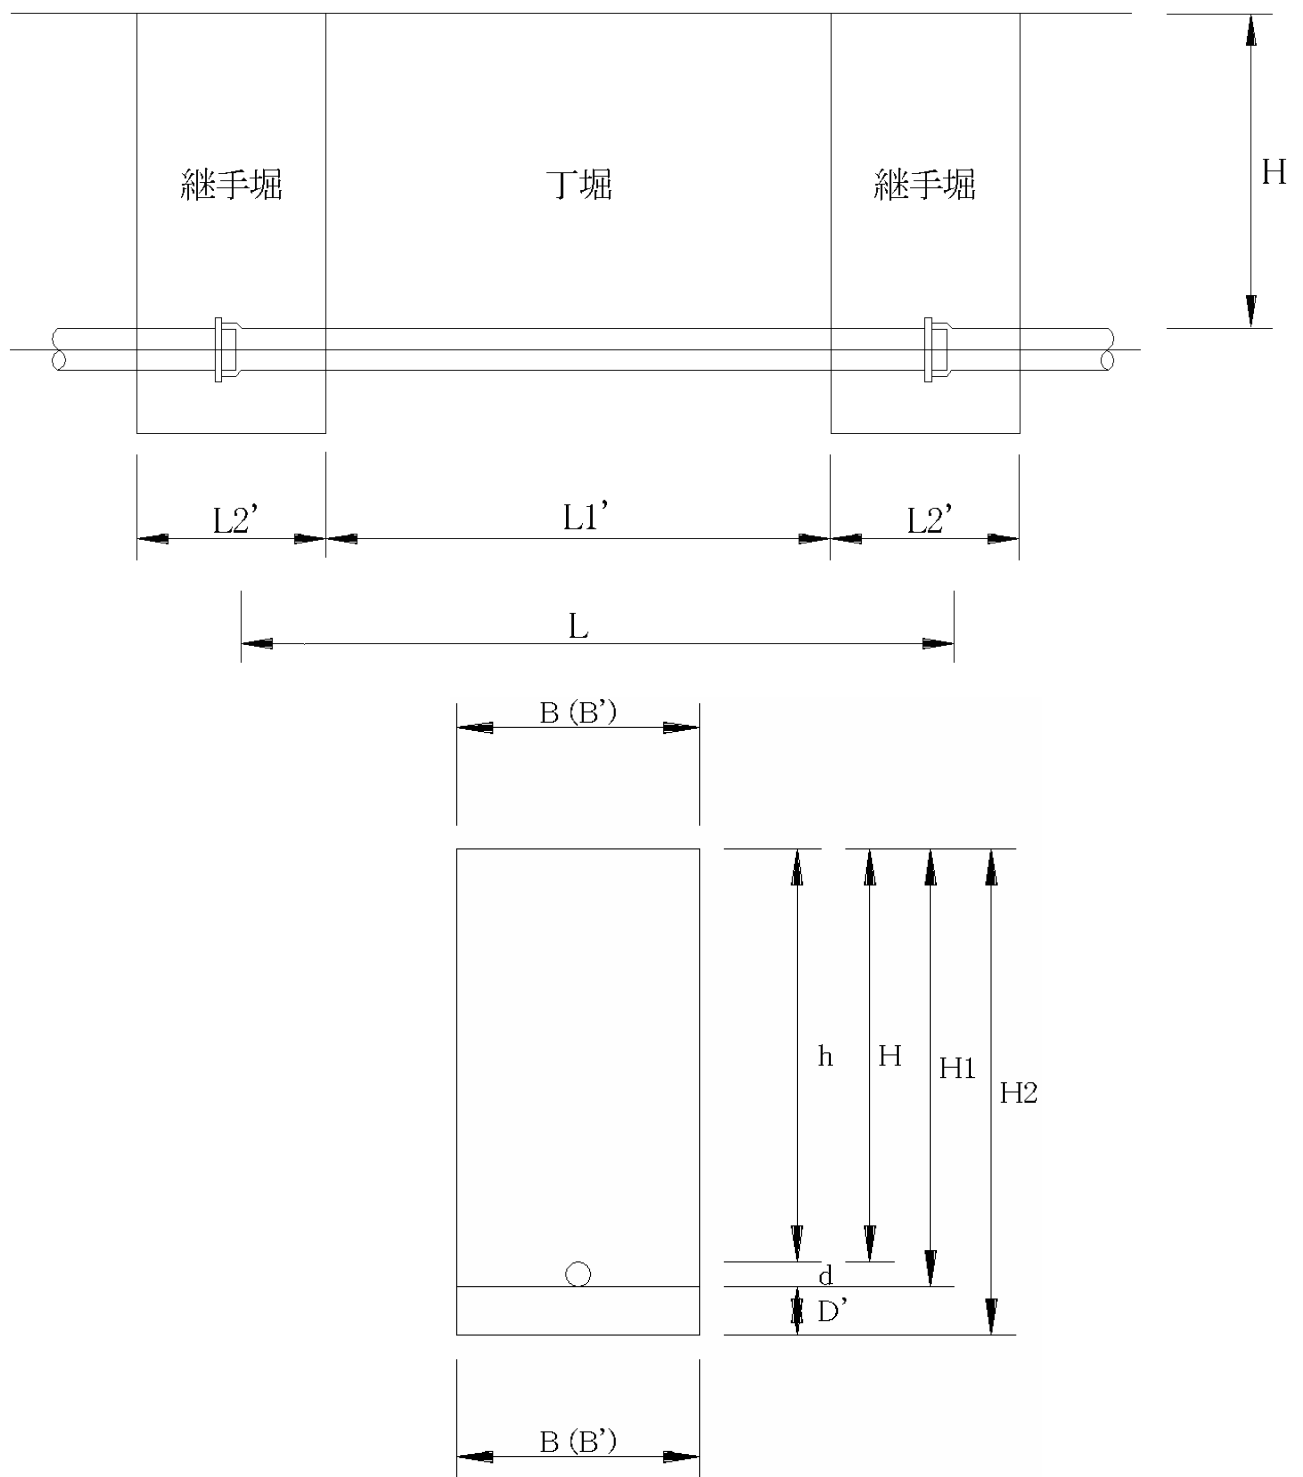

※注記 1:HPP 管路の土工については、管底 10cm を余掘りし、サンドクッション(砂基礎)を設ける。

土留矢板を使用する場合

(単位 mm)

管種・口径	実外径	B	B'	L	L2'	D'
VWP 50	60	900	900	5000	500	100
VWP 75	89	900	900	5000	500	100
VWP 100	114	900	900	5000	500	100
HPP 50	63	900	—	5000	—	—
HPP 75	90	900	—	5000	—	—
HPP 100	125	900	—	5000	—	—
HPP 150	180	900	—	5000	—	—
HPP 200	250	900	—	5000	—	—
DCIP 75	93	900	900	4000	500	300
DCIP 100	118	900	900	4000	500	300
DCIP 150	169	900	900	5000	500	300
DCIP 200	220	900	900	5000	500	300
DCIP 250	272	1000	1000	5000	500	300
DCIP 300	323	1050	1050	6000	500	300
DCIP 350	374	1100	1100	6000	500	300
DCIP 400	426	1150	1150	6000	800	600
DCIP 450	477	1200	1200	6000	800	600
DCIP 500	528	1250	1250	6000	800	600
DCIP 600	631	1450	1450	6000	800	600
DCIP 700	733	1600	1600	6000	800	600
DCIP 800	836	1700	1700	6000	800	600
DCIP 900	939	1800	1800	6000	800	600