


各給水装置工事事業者 様

給水課長 竹 内 稔

φ20 埋設型メータユニットにφ13 の量水器を設置する場合の注意点について（通知）

φ20 埋設型メータユニットにφ13 の量水器を取付ける場合に使用するメータ用片落管φ20×φ13 について、φ20 側の外ネジ付（図面名称：メータ用片落ち管）を使用して漏水した事例が発生しました。漏水の原因はメータ用片落管φ20 側の内径がφ13 となっており、メータユニット内側の溝に入っているパッキンに密着できずに漏水しました。

今後は、必ずユニット用のブッシュのφ20 側に外ネジが無い（図面名称：メータセット PS 用片落ち管φ20×φ13）を用いて施工するように注意してください。パッキン2枚使用も漏水する原因となりますので、必ずユニット用のブッシュを用いてください。

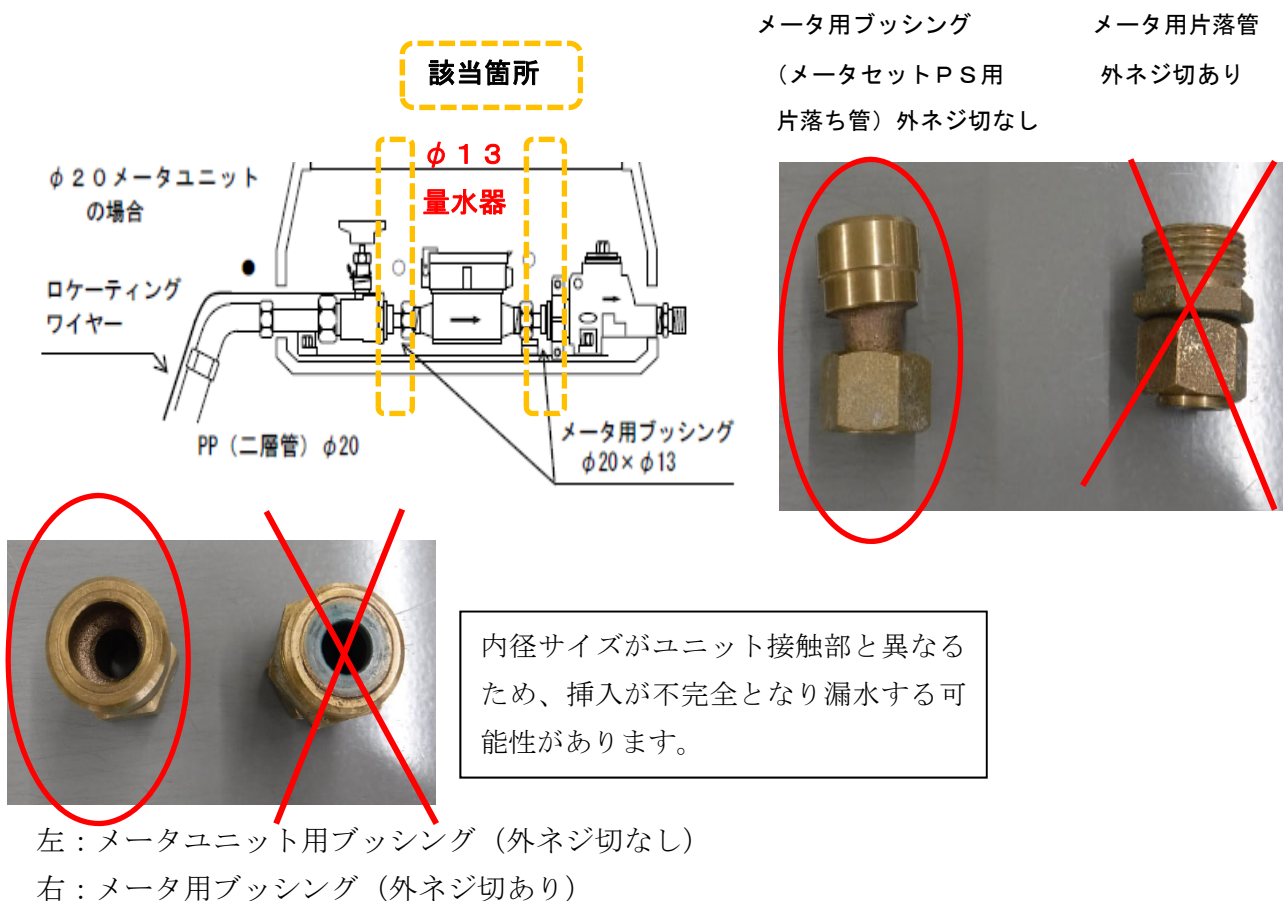

給水課給水装置申請グループ

電話 0561-38-0035

FAX 0561-38-1427